


Lärmschutzverkleidung eines Kälteaggregats

Auf dem Dach des sechsstöckigen QUEENS-Hotels in Düsseldorf.
Mit den Windlasten entsprechender Tragekonstruktion.
Abmessungen: 6.945 mm x 5.760 mm x 2.500 mm
Lärmpegelminderung: ca. 10 dB (A)

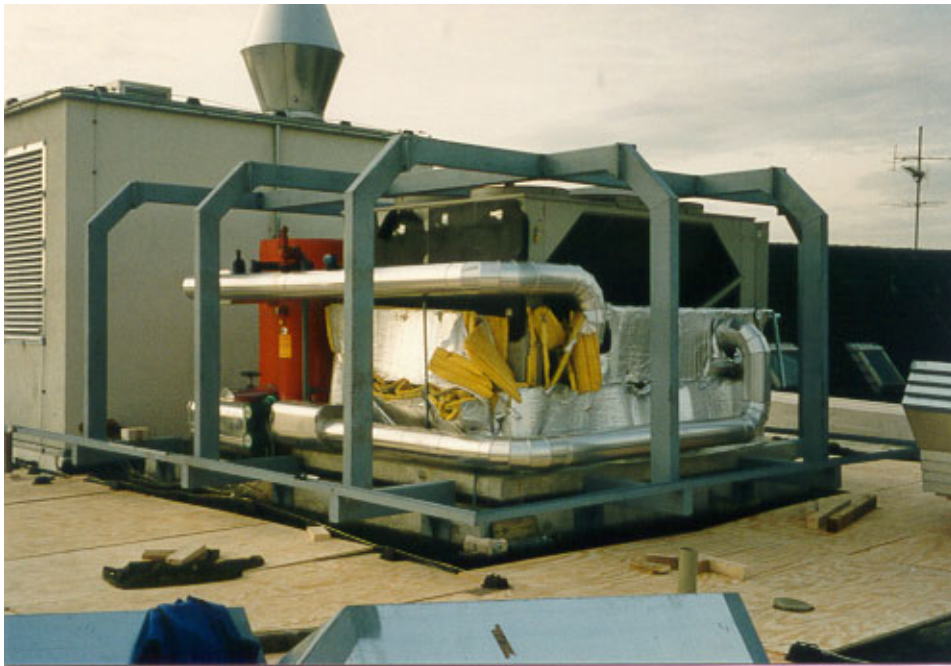

06-1091